


DIAGRAMA DE INSTALACION

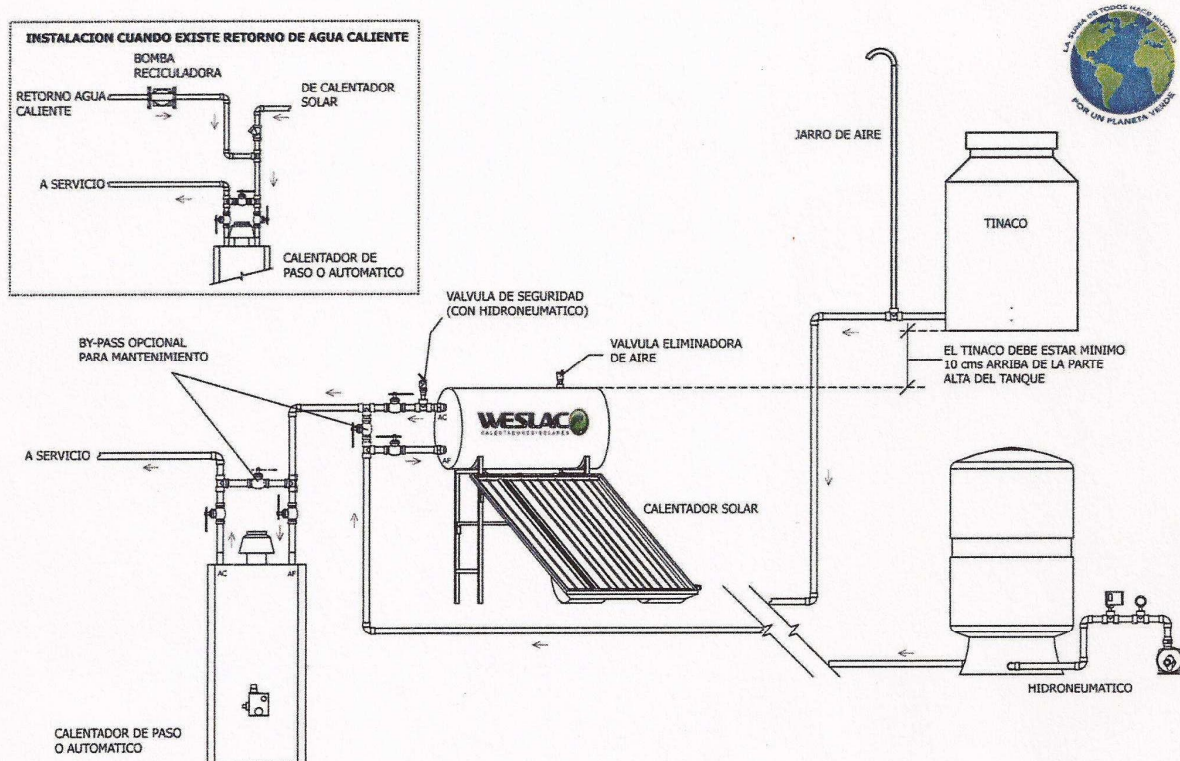

Recomendación importante: Las tuberías deben ir aisladas térmicamente - para no perder la ganancia calorífica adquirida- en todos sus trayectos descubiertos, sean estos horizontales (azoteas) o verticales (bajadas de la instalación al calentador de gas y a la red)

Dadas la infinidad de casos posibles de instalación, el material aislante -para las tuberías- no se incluye en el precio del calentador. El material aislante térmico que se propone para las tuberías, se llama Thermaflex; y nosotros se lo podemos vender, enviándolo junto con el equipo. Tiene una garantía de 10 años expuesto al sol. Solicite este material al hacer su pedido.